

Commercianti specializzati e centri di raccolta



Pompe di calore

Raccolta e trasporto

- Le pompe di calore devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti.
- Le pompe di calore vanno stoccate al riparo dalle intemperie (al coperto).
- Le pompe di calore devono essere fornite nei contenitori indicati.
- Le pompe di calore devono essere fissate per il trasporto con gli ausili necessari.

Corretto

Pompe di calore fino a ≤ 350 kW e
scaldacqua fino a ≤ 20 kW

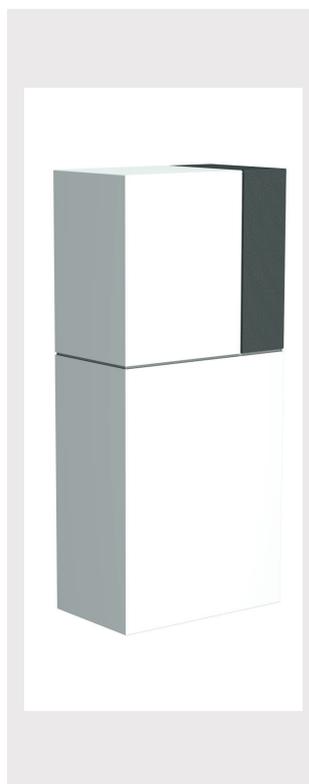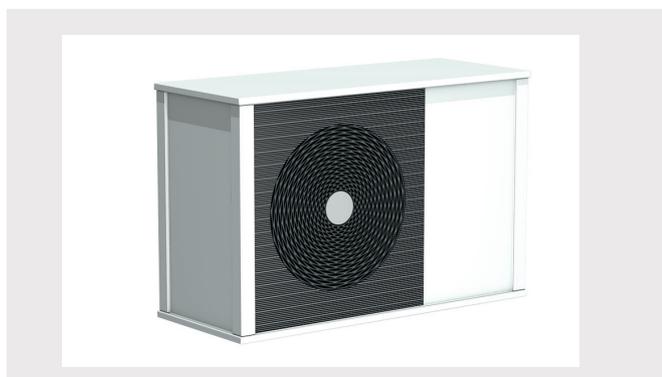

Senza imballaggio!
Niente rifiuti!



Classification des pompes à chaleur

Gli apparecchi elettrici sono considerati altri rifiuti soggetti a controllo. È necessario evitare danni, il refrigerante non deve fuoriuscire.

Contenitori

I contenitori devono essere dimensionati per il rispettivo peso. Sono consentiti:

- pallet EUR con o senza telaio EUR.
- pallet monouso, se previsti allo scopo o se presentano caratteristiche/norme simili ai pallet EUR.

Fissaggio del carico

I contenitori devono essere riempiti in modo tale che la merce non possa cadere.

Se necessario, fissare la merce sui pallet (pellicola termoretraibile, reggette in plastica ecc.).

Etichettatura della merce

È consigliato etichettare i pallet o la merce con il fornitore, il numero dell'ordine di ritiro e il codice LVA.

Trasporto

Il carico e lo scarico della merce sono di competenza di chi spedisce o del destinatario.

È richiesta la presenza di personale addetto a carico e scarico.

Altezza: massimo 2,40 m

Il peso totale del pallet carico non deve superare i 1000 kg.

- A partire da 500 kg lo speditore dovrà mettere a disposizione i mezzi di carico (ad es. muletti).

Quantità di ritiro minima

Centri di raccolta	800 kg
Commercianti specializzati	1 apparecchio

Contatto

In caso di domande

Fondazione SENS


T : +41 43 255 20 00

info@eRecycling.ch

www.eRecycling.ch

Contenitori accettati

Pallet fissati con apparecchio

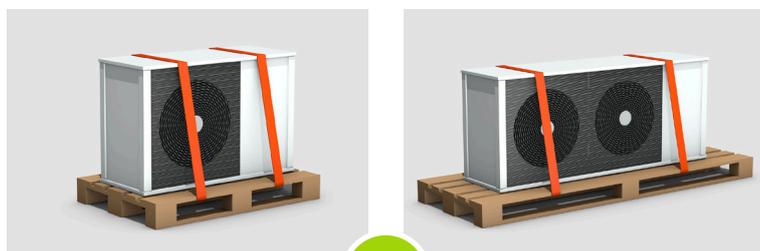

Qualità della consegna non accettata

Apparecchio imballato



Pallet difettosi e/o apparecchi non fissati

